




ORIGEM:

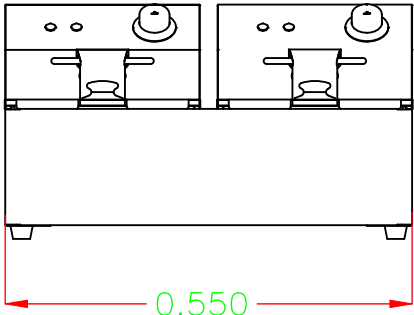

VISTA FRONTAL

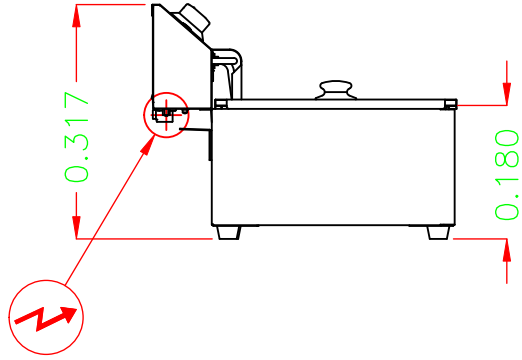

VISTA LATERAL

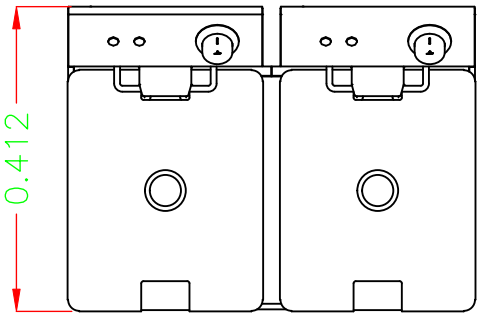

VISTA SUPERIOR

INSTRUÇÕES GERAIS

- PREVER 1,8m PARA PASSAGEM DOS EQUIPAMENTOS
- É RECOMENDADO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO SOB UMA COIFA PARA COLETA DOS VAPORES
- O SISTEMA DE EXAUSTÃO DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE SUÇÃO DE 1000M³/H.
- CERTIFIQUE-SE QUE AS CONEXÕES ELÉTRICAS SÃO ACESSÍVEIS E NÃO OBSTRUA O FLUXO DE AR DE VENTILAÇÃO;
- A ÁREA DO EQUIPAMENTO DEVE SER MANTIDA AFASTADA DE SUBSTÂNCIA COMBUSTÍVEIS E FONTES DE CALOR TAIS COMO FOGÕES OU EQUIPAMENTO SIMILAR AFIM DE EVITAR RISCOS E DANOS A FRITADEIRA;
- MANTENHA CRIANÇAS FORA DO ALCANCE DA FRITADEIRA;
- MANTER UM ESPAÇO LIVRE DE 50MM DAS LATERAIS, TRASEIRA E DO TETO.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- TODA INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, E O MESMO DEVE CERTIFICAR DE QUE AS CARACTERÍSTICAS PREDIAL ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS;
- O DISJUNTOR INDICADO É PARA USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO E DEVE ESTAR LOCALIZADO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1,5M DO EQUIPAMENTO;
- É OBRIGATÓRIO O USO DE PLUG DE TOMADA PADRÃO ABNT.
- TODO EQUIPAMENTO ELÉTRICO DEVE SER ATERRADO PARA EVITAR RISCO AO OPERADOR E/OU DANOS AO EQUIPAMENTO.

DADOS TÉCNICOS

ALIMENTAÇÃO	MONOF.
POTÊNCIA (kW)	2,3x2
TENSÃO (v)	220
CORRENTE NOMINAL (A)	10,45x2
DISJUNTOR (A)	20
SEÇÃO CORDÃO ALIMENTAÇÃO (mm²)	3x2,5 (x2 cabos)
TEMPERATURA DE AJUSTE (°C)	50~190
CAPACIDADE	6Lx2

DIMENSIONAMENTO

	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO(kg)
DIMENSÃO EXTERNA EQUIPAMENTO(m)	0,32	0,55	0,41	12
DIMENSÃO TANQUE(m)	0,15	0,24	0,30	
DIMENSÃO EMBALAGEM (m)	—	—	—	1

- Obs.:
- Os cabos de alimentação não acompanham o produto;
 - Nunca derreta a gordura vegetal hidrogenada diretamente na fritadeira;

ESTE EQUIPAMENTO NECESSITA DE:



CONEXÃO ELÉTRICA

Desígnio	FICHA TÉCNICA	Unidades: m	Peso Bruto (kg)	13
Equipamento:	FRITADEIRA DE BANCADA	Escala: S/E	Desenho: ALLAN	Data: 21/11/23
Denominação:	FRITADEIRA DE BANCADA EF-6L-2	Folha: 01/01	Revisão: ENG.	Data: 22/07/24



Código EF-6L-2

Revisão 02